



Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Konopnickiej 1b, 68 – 300 Lubsko  
tel. 68 457 77 34  
e – mail:zwiklubsko@o2.pl

Obowiązuje od dnia 1.01.2011 r.

W i K 6

## Informacja dla Klientów

### Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego.

Uprzejmie informujemy, że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego może być przez Spółkę dokonane po udokumentowaniu faktycznej ilości wody zużytej do podlewania. W tym celu proponujemy wykonanie instalacji do podlewania z oddzielnym opomiarowaniem ilości zużytej wody.

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji są następujące:

- zamontowanie na instalacji wewnętrznej nieruchomości oddzielnego wodomierza jako podlicznika wodomierza głównego, przeznaczonego do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego,
- wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
- wodomierz powinien być legalny, legalizowany i rzetelny, o wielkości dobranej odpowiednio do zużycia wody, zamontowany w pozycji poziomej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
- dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
- woda pobierana za wodomierzem - podlicznikiem może być przeznaczana tylko do podlewania.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki o zawarcie umowy.

W umówionym terminie służby techniczne Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują śrubunki wodomierza – podlicznika (odpłatnie). Następnie Spółka zawrze umowę na wykonywanie odliczania.

Wysokość opłaty za zużycie wody do podlewania kwalifikowana jest zgodnie z obowiązującą taryfą do kategorii odbiorców: „pozostali odbiorcy”, ponieważ cel zużycia wody nie jest bezpośrednio związany z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Od 01-01-2011r. cena (brutto) za 1m<sup>3</sup> wody do podlewania wynosi 3,73 zł.


Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawianie rachunku za wodę zużytą do podlewania wykonywane będzie przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości, natomiast zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez wodomierz – podlicznik.

Odczyty podlicznika i rozliczanie wykonywane będzie tylko po zawarciu ze Spółką stosownej umowy.

### Wymagania instalacyjne.

Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury. Zabudowa rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinna gwarantować odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy lub drgania wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania ich pod naporem wody podczas prac demontażowych.

**Wodomierz zalecany: typ JS 1,5; średnica nominalna DN = 1/2 cala (15mm); nominalny strumień objętości  $q_s = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ .**

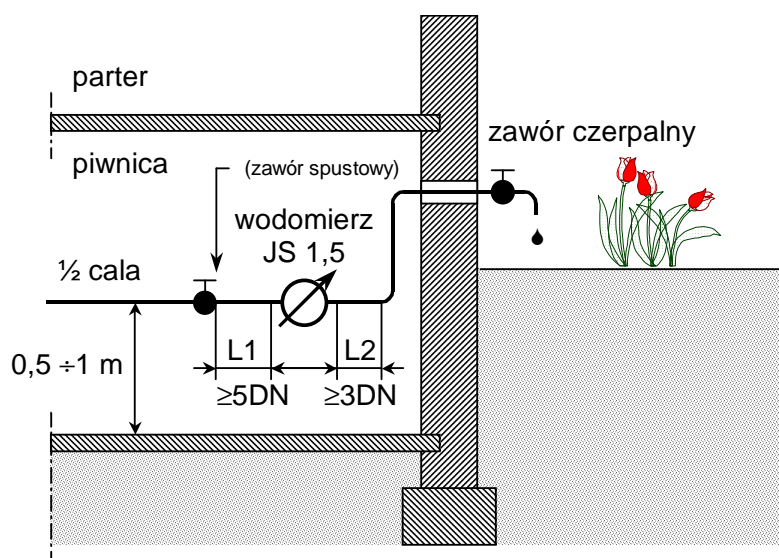

Zalecany schemat wbudowania wodomierza na instalacji przeznaczonej do podlewania.  
Dla wodomierza DN=15mm minimalne odcinki proste wynoszą: L1  $\geq 75\text{mm}$ , L2  $\geq 45\text{mm}$ .